Соотношение параметров дверного блока и проёма по высоте, мм

Рекомендуемая высота проёма, h*	Лицевая сторона полотна, h1	Тыльная сторона полотна, h2	Высота светового проёма, h3	Высота дверного блока по коробу, h4	Высота дверного блока по наличнику, h5
1860	1800	1788	1792	1844	1910
1910	1850	1838	1842	1894	1960
1960	1900	1888	1892	1944	2010
2010	1950	1938	1942	1994	2060
2060	2000	1988	1992	2044	2110
2110	2050	2038	2042	2094	2160
2160	2100	2088	2092	2144	2210
2210	2150	2138	2142	2194	2260
2260	2200	2188	2192	2244	2310
2310	2250	2238	2242	2294	2360
2360	2300	2288	2292	2344	2410
2410	2350	2338	2342	2394	2460
2460	2400	2388	2392	2444	2510
2510	2450	2438	2442	2494	2560
2560	2500	2488	2492	2544	2610
2610	2550	2538	2542	2594	2660
2660	2600	2588	2592	2644	2710
2710	2650	2638	2642	2694	2760
2760	2700	2688	2692	2744	2810
2810	2750	2738	2742	2794	2860
2860	2800	2788	2792	2844	2910
2910	2850	2838	2842	2894	2960
2960	2900	2888	2892	2944	3010
3010	2950	2938	2942	2994	3060
3060	3000	2988	2992	3044	3110

Соотношение параметров дверного блока и проёма по ширине, мм

Рекомендуемая ширина проёма, w*	Лицевая сторона полотна, w1	Тыльная сторона полотна, w2	Ширина светового проёма, w3	Ширина дверного блока по коробу, w4	Ширина дверного блока по наличнику, w5
710	600	576	564	668	800
760	650	626	614	718	850
810	700	676	664	768	900
860	750	726	714	818	950
910	800	776	764	868	1000
960	850	826	814	918	1050
1010	900	876	864	968	1100
1060	950	926	914	1018	1150
1110	1000	976	964	1068	1200

* – Размеры с учётом монтажного зазора

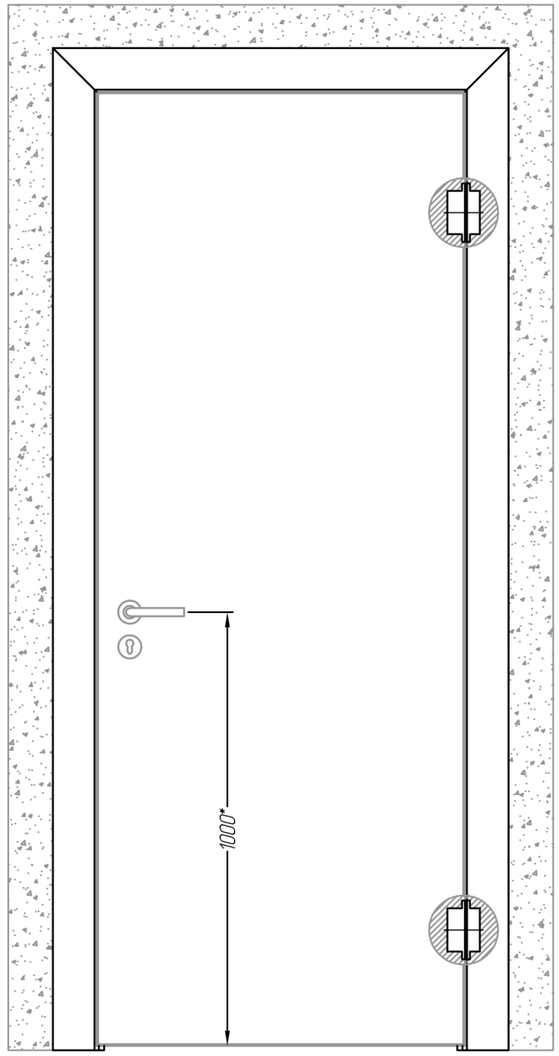

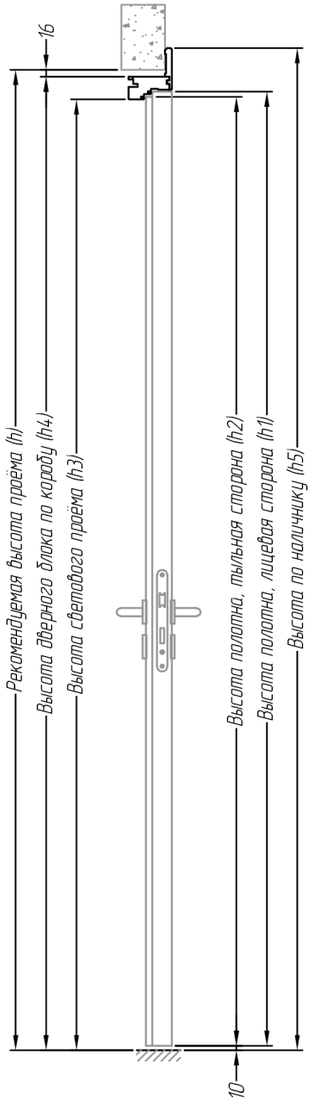

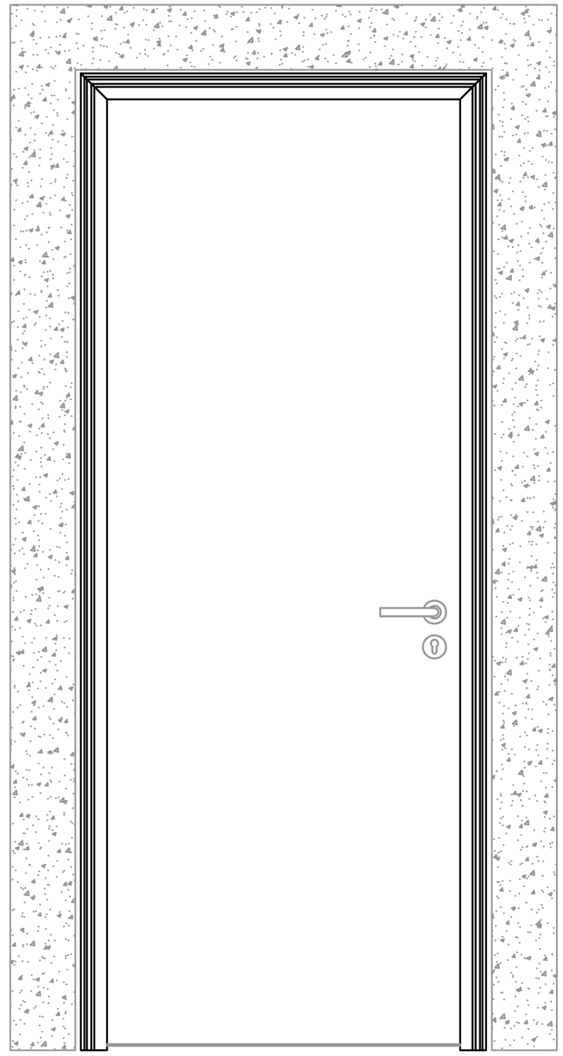

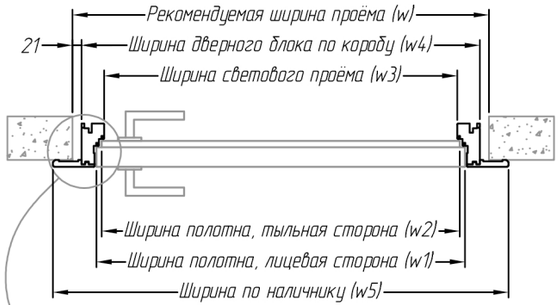

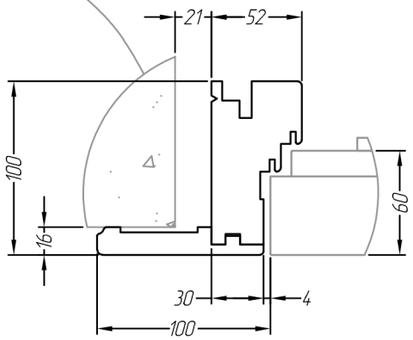

1 Монтажные зазоры – 21мм боковые и 16мм верхний.
2 Зазор от пола до полотна – 10мм. Зазоры между полотном и коробом – 3,5–4мм.
3 Лицевой считается поверхность полотна со стороны его открывания на себя. Сторонность открывания определяется со стороны открывания на себя.
4 В исполнении infinity высота полотна по лицевой и тыльной поверхностям равны. Зазор от полотна до потолка при этом должен быть не менее 4мм.
5 Параметры промежуточных значений параметров дверного блока вычисляются пропорционально приведённым в таблицах.

Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата
Разраб.		Исаев Д.Л.		22.08
Проверил				22.08
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				22.08

Параметры дверного блока противопожарного

EI30

Лит.	Масса	Масштаб
И		
Лист	Листов	1

PROFILDOORS